



Apêndice - Exames e análises 11.3.

Amostra 6.


Ponto de recolha da amostra

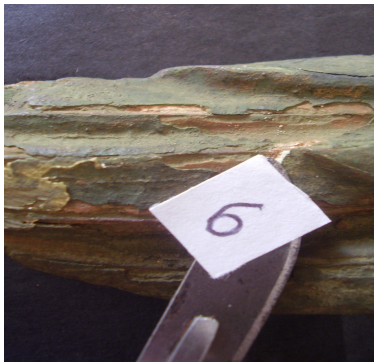

Ponto da obra muito degradado e sujeito a intervenções anteriores com adição de camadas de materiais;

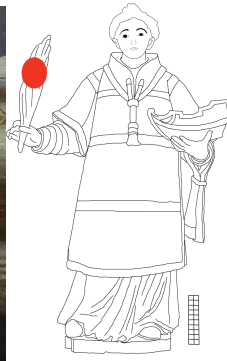


Estratigrafia

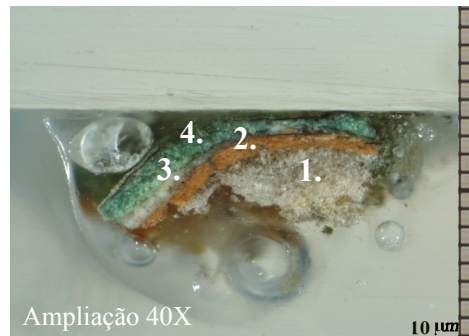


1. Camada de preparação branca;
2. Camada de argila vermelha (?);
3. Camada de preparação branca;
4. Camada espessa e de coloração verde;

Teste de aglutinantes proteicos

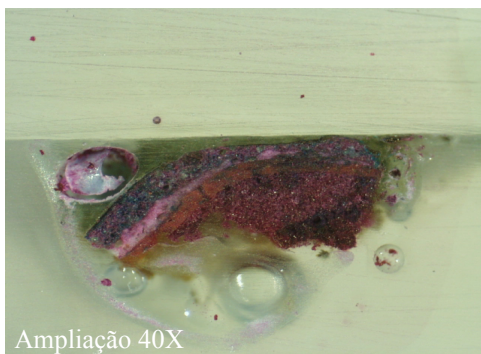

As camadas inferiores aparentam corar na presença do reagente;
As camadas superiores aparentam não corar na presença do reagente;

Teste de aglutinantes oleicos

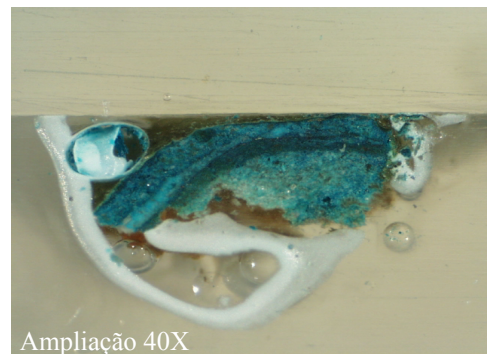

Ao contrário do teste de aglutinantes proteicos, as camadas inferiores não aparentam corar na presença do reagente, mas as camadas superiores aparentam corar com alguma intensidade;

Observações: Neste ponto da obra, que claramente foi sujeito à aplicação de sucessivas camadas de materiais, aparenta ter camadas com aglutinante proteico (as inferiores), e camadas com aglutinante oleico (as superiores);